


IC-30 Antwerpen - Lier - Turnhout

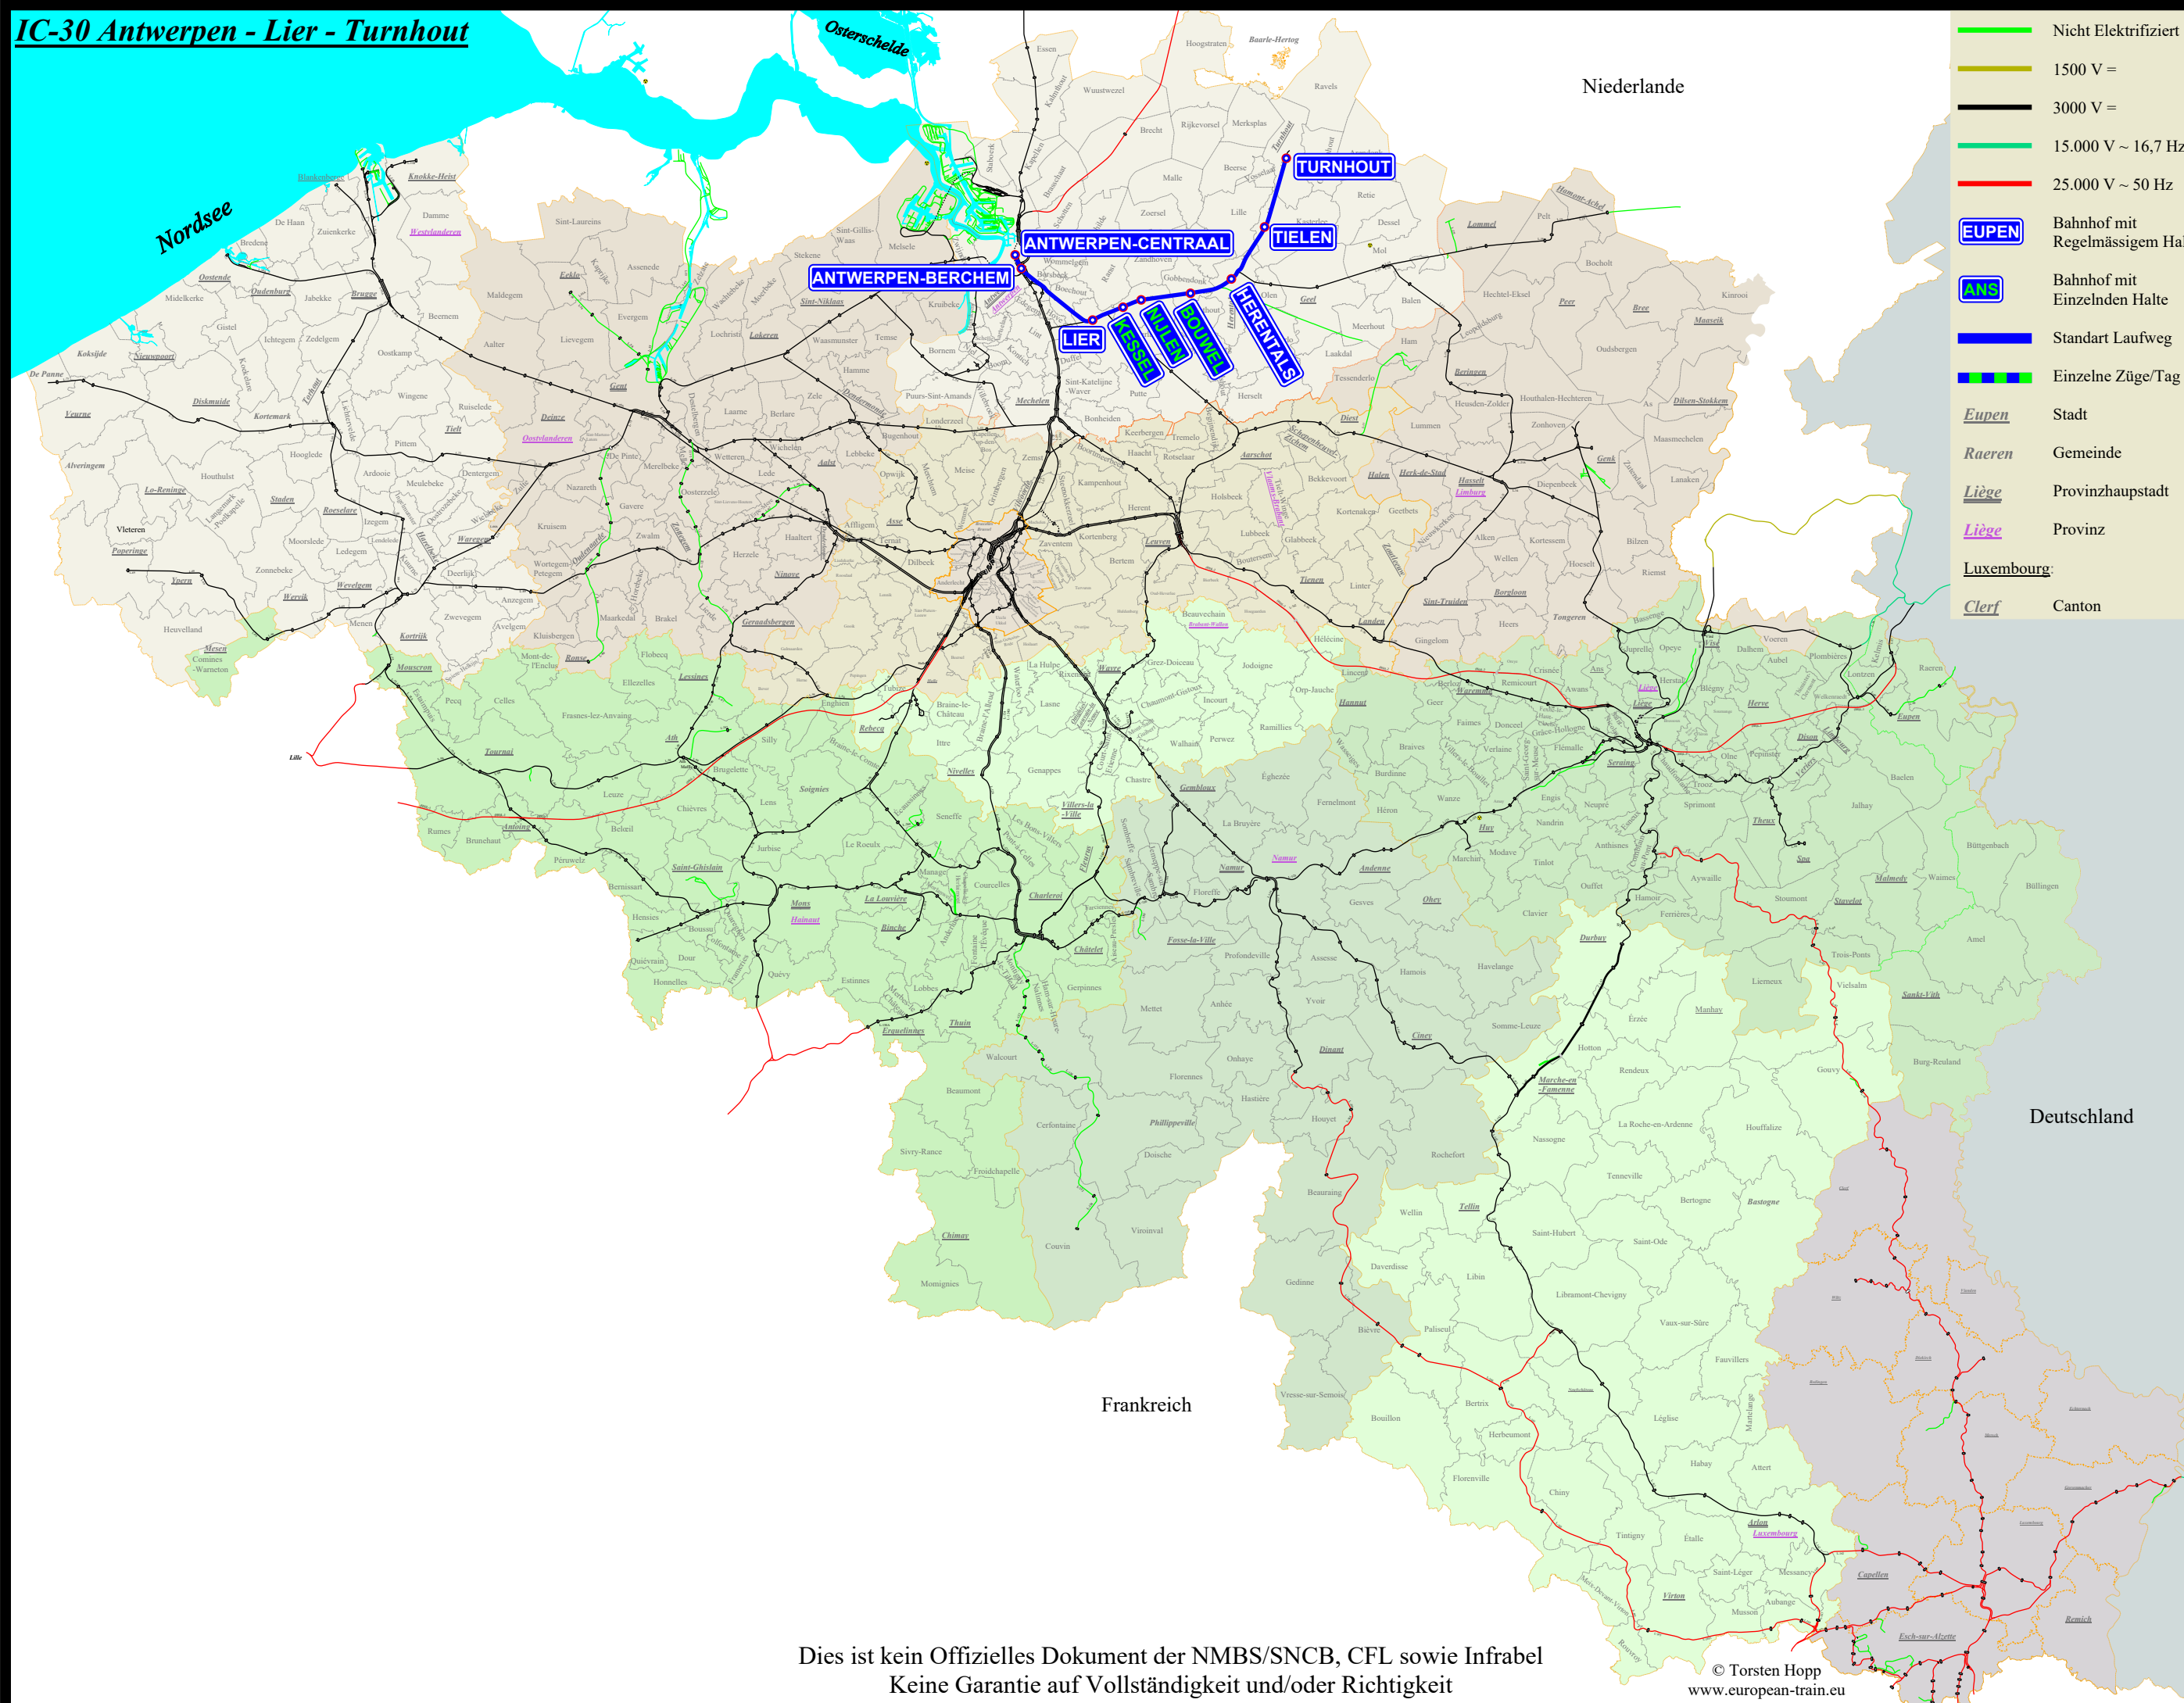

- Nicht Elektrifiziert
- 1500 V =
- 3000 V =
- 15.000 V ~ 16,7 Hz
- 25.000 V ~ 50 Hz
- EUPEN** Bahnhof mit Regelmäßigem Halt
- ANS** Bahnhof mit Einzelnden Halte
- Standart Laufweg
- Einzelne Züge/Tag
- Eupen* Stadt
- Raeren* Gemeinde
- Liège* Provinzhauptstadt
- Liège* Provinz
- Luxembourg*
- Clerf* Canton

- Montags bis Freitags
- Samstags, Sonntags und Feiertags
- Antwerpen-Centraal
- Antwerpen-Berchem
- Boechout
- Lier
- Kessel
- Nijlen
- Bouwel
- Wolfstee
- Herentals
- Tienen
- Turnhout

Dies ist kein Offizielles Dokument der NMBS/SNCB, CFL sowie Infrabel
Keine Garantie auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit

